Set 31 vs Set 30
PM CO

Set 31 = 0.03 + 0.99 Set 30

	Value	StdDev	t-ratio	Prob.
Intercept	0.0323	0.1898	0.17	0.87
Slope	0.9942	0.0158	0.37	0.71

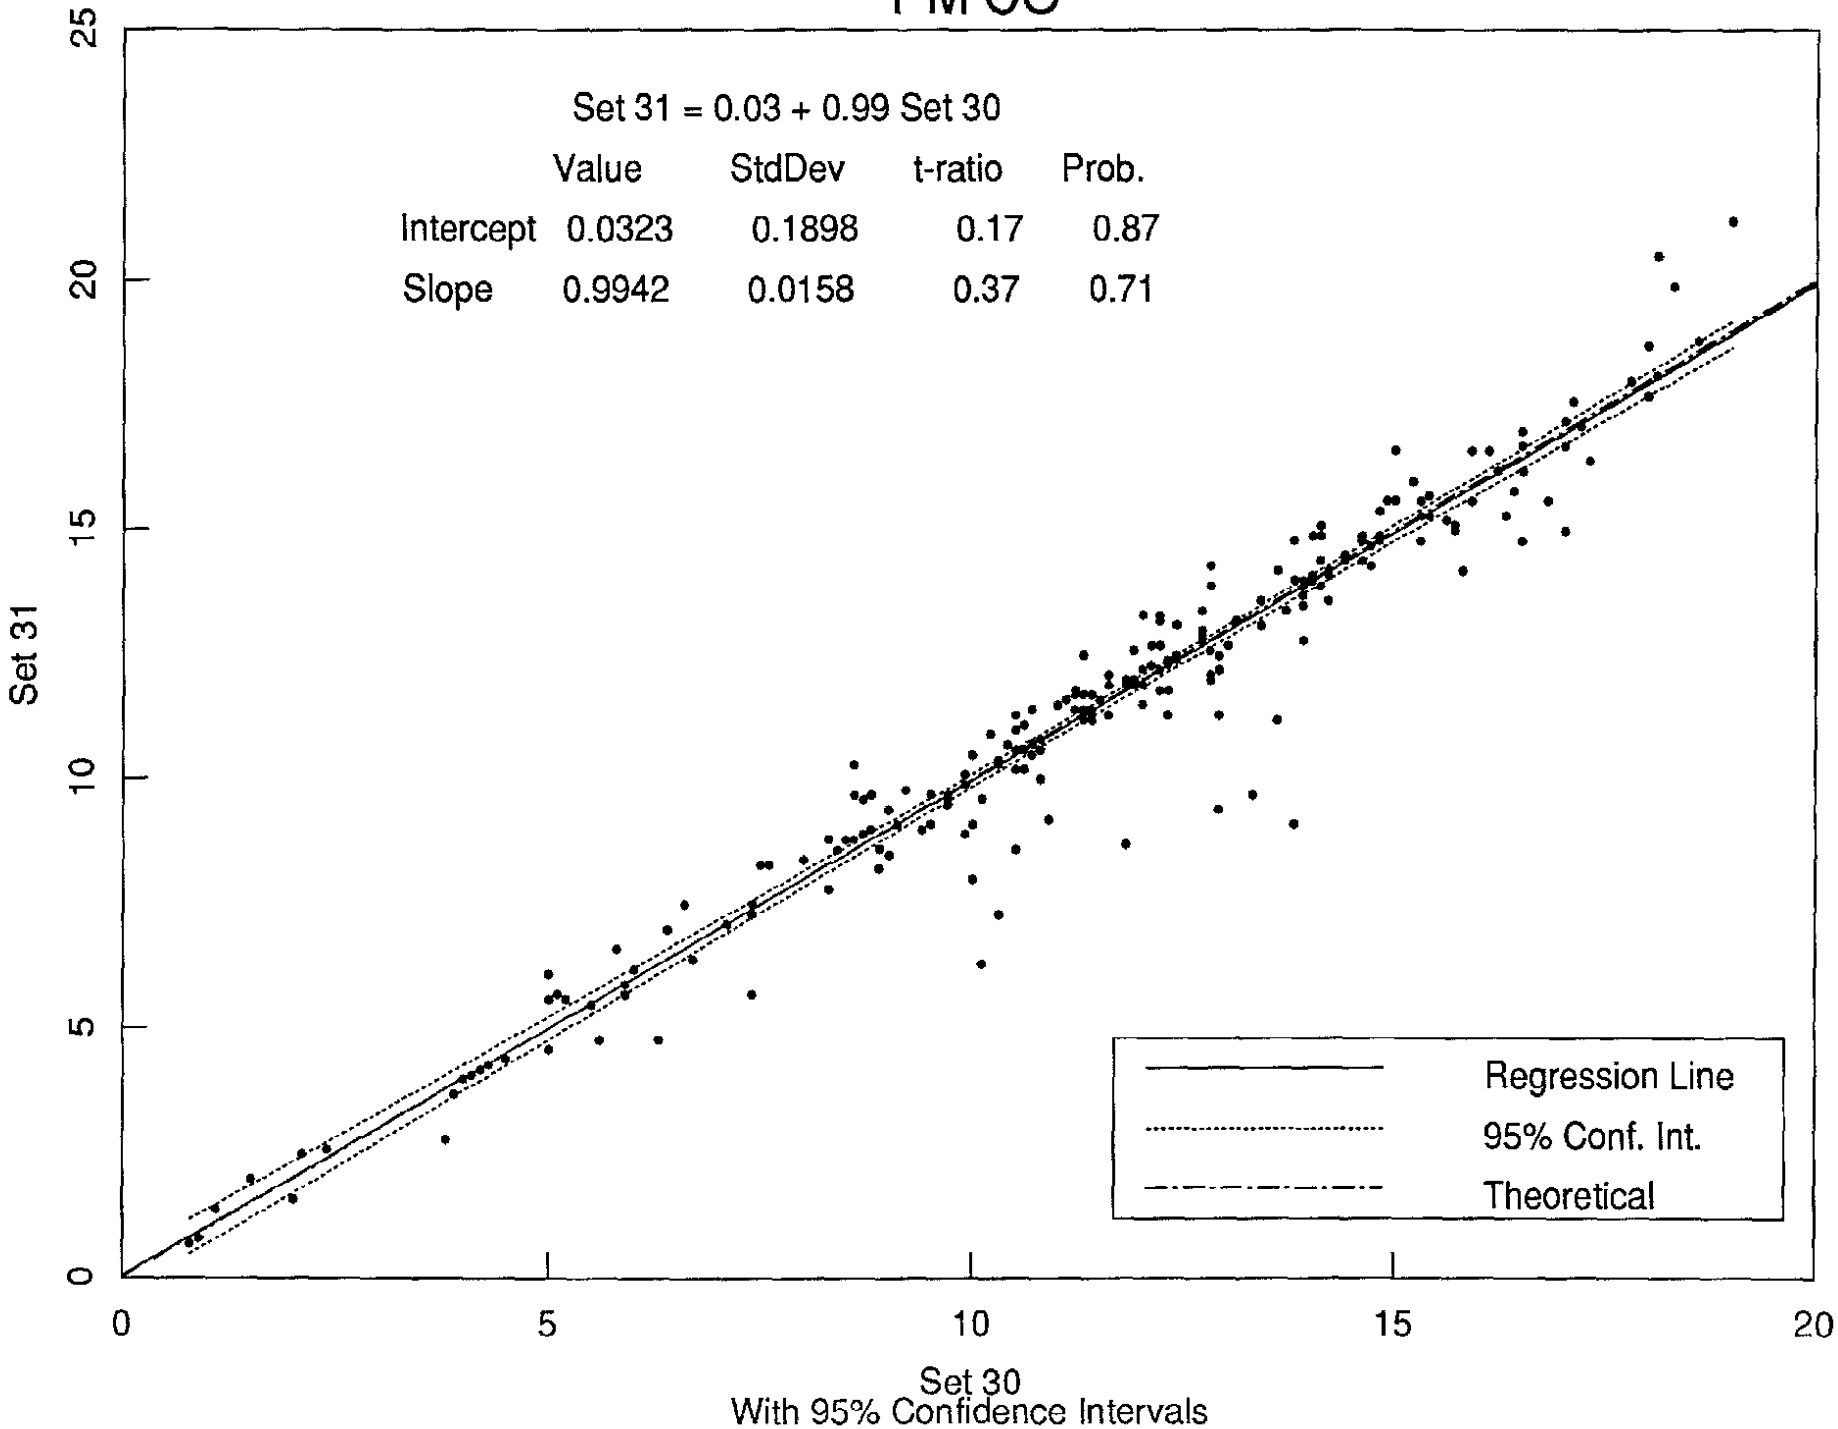

PM3000793043

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/krvl0001